


# FREIE EINSPEISEKAPAZITÄTEN JE UMSPANNWERK

gemäß §20 Abs. 1 ELWOG

Die Netzbetreiber sind gemäß §20 Abs. 1 ELWOG dazu verpflichtet, die freien Einspeisekapazitäten je Umspannwerk (Netzebene 4) zu veröffentlichen. Die freien Kapazitäten wurden laut der „Kapazitätsberechnungsmethoden-Verordnung 2022 – KBM-V 2022“ ermittelt und stellen keine Verbindlichkeit dar.

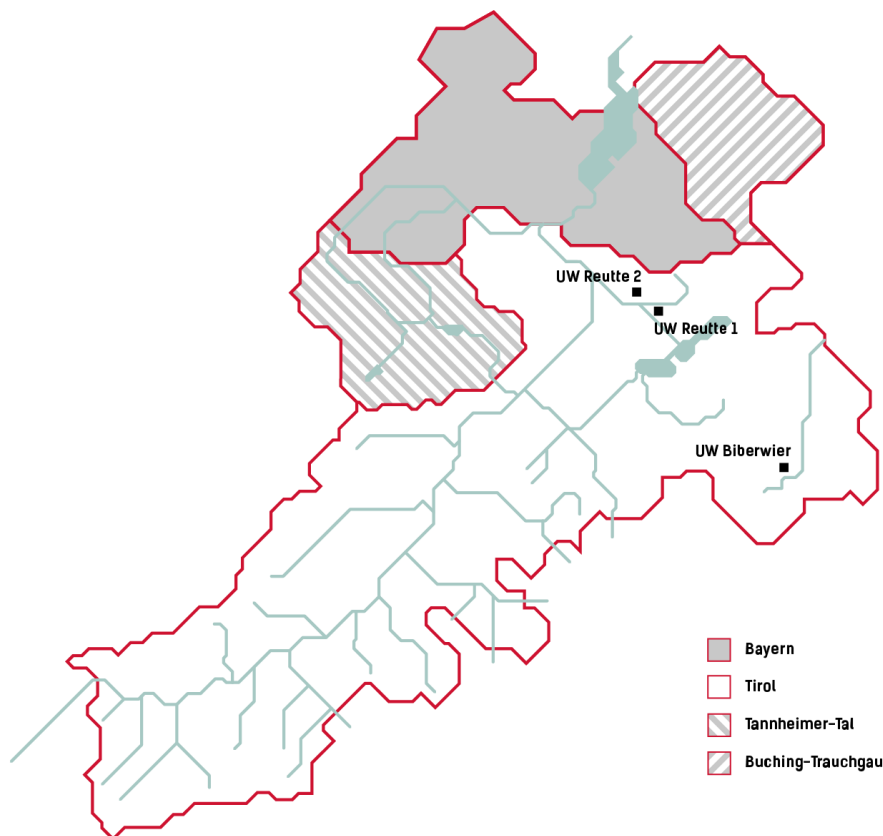

Umspannwerk	Verfügbare Kapazität [MVA]	Gebuchte Kapazität [MVA]
UW Reutte 1	3,14	2,82
UW Reutte 2	26,99	0,43
UW Biberwier	27,56	0,51

Stand: 1. Quartal 2023

